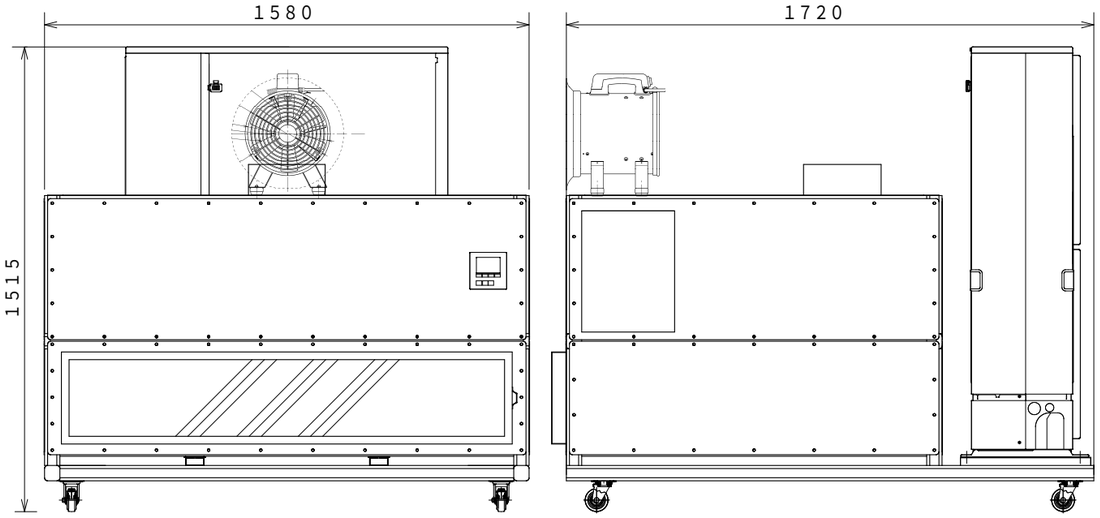

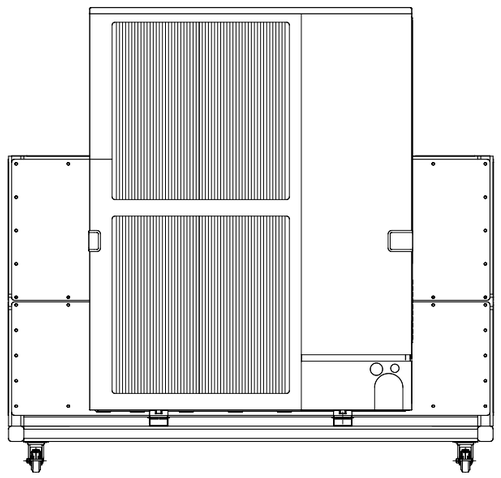

仕　様　表

電源				電源・三相 200V
電源周波数			Hz	60Hz
冷房	定格標準	定格冷房標準能力	kW	7.1(3.5～8.0)
		定格冷房標準消費電力	kW	2.06
		冷房運転電流	A	6.6
		冷房運転力率	%	90
	定格冷房標準時の顕熱比		―	0.84
	中間標準	中間冷房標準能力	kW	3.5
		中間冷房標準消費電力	kW	0.643
	中間中温	中間冷房中温能力	kW	3.8
		中間冷房中温消費電力	kW	0.601
	最小中温	最小冷房中温能力	kW	―
		最小冷房中温消費電力	kW	―
暖房	定格標準	定格暖房標準能力	kW	8.0(3.2～11.2)
		定格暖房標準消費電力	kW	2.67
		暖房運転電流	A	8.3
		暖房運転力率	%	93
	中間標準	中間暖房標準能力	kW	3.6
		中間暖房標準消費電力	kW	0.640
	最小標準	最小暖房標準能力	kW	―
		最小暖房標準消費電力	kW	―
	最大	最大暖房低温能力	kW	11.2
	低温	最大暖房低温消費電力	kW	5.74
通年エネルギー消費効率(APF2015)			―	5.0
JIS B8616：2006			―	4.9
エネルギー消費効率COP(冷房/暖房/冷暖平均)			―	3.45/3.00/3.23
最大運転電流			A	22.0

機外配線要領

機外配線	ユニット電源(室外側)	漏電遮断器	定格電流	A	A	30
			定格感度電流	A	mA	30
			動作時間	A	―	0.1S以内
		手元開閉器	開閉器容量	B	A	30
			B種ヒューズ	B	A	30
		配線用遮断器定格電流		B	A	30
		ユニット電源線太さ		C	mm²	5.5
		内外接続線太さ	50m以下	D	mm	Φ1.6
			80m以下	D	mm	Φ2.0
		アース線太さ		E	mm	Φ1.6
	室内側	アース線太さ		J	mm	Φ1.6
	リモコン線			F	―	0.3

電気配線図

〔ヒーターレス〕

(1)電源重畳方式

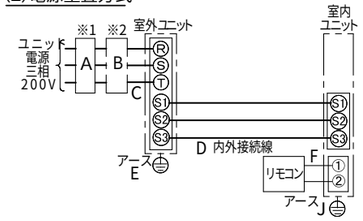

共通事項	冷媒		kg	R32×4.0
	冷媒配管長		m	30(追加チャージ時50)
	高低差		m	30
	室内側冷媒配管径(液／ガス)		mm	Φ9.52／Φ15.88
	室外側冷媒配管径(液／ガス)		mm	Φ9.52／Φ15.88
温度設定(リモコン)				冷房-ドライ19～30℃／暖房17～28℃
使用温度範囲	冷房	室内		乾球温度19～32℃／湿球温度15～23℃
		室外		乾球温度-5～50℃／ ―
	暖房	室内		乾球温度10～28℃／ ―
		室外		乾球温度-20～21℃／湿球温度-20～15℃

単相電源	適合するダクト径	ハネ 外径	ハネ 翼数	モータ 出力	モータ 極数	風量(m³/mn)	質量	保護装置
200V	Φ280	250	6枚	0.35kW	2Poles	35/40	9.1kg	サーマルプロテクター内蔵

3馬力

※1.電源には必ず漏電遮断器 を取付けてください。
※2.漏電遮断器 が地絡保護専用の場合　には、漏電遮断器 と直列に手元開閉器
　(開閉器 +B種ヒューズ)、または配線用遮断器 が必要です。
※(2)および(3)の方式の場合、内外信号線 KのS1端子には絶対に
　配線しないでください。

指示なき場合: 寸法はミリメータとする 表面粗さ: 公差 : 寸法 : 角度 :	ジェットストリーム　3馬力 コンパクト型寒冷地仕様 RHS－TYPE 令和7年度モデル		バリ取り、鋭角の除去		図面測定不可	改訂
					熊本電気工業株式会社	
1	ユニット本体	断熱仕様	アクリル塗装仕上げ		名称: パッケージスポットエアコン承認図 型番　KDK－JS－800RHS	
2	空調機容量	8.0Kw	冷暖房仕様			
3	送風機　250Φ	三相200V	インバーター制御			
4	吸い込口フィルター	専用	通常フィルター			
5	送風機操作盤	インバーター内臓				
6	送風ダクト	280Φ				
			承認印	設計	確認印	
			熊本	熊本圭	古賀	
			重量: 407Kg			
					図番番号: KDK－JS－2020－0401	A3
					尺度: 1:20	重量 V 1