


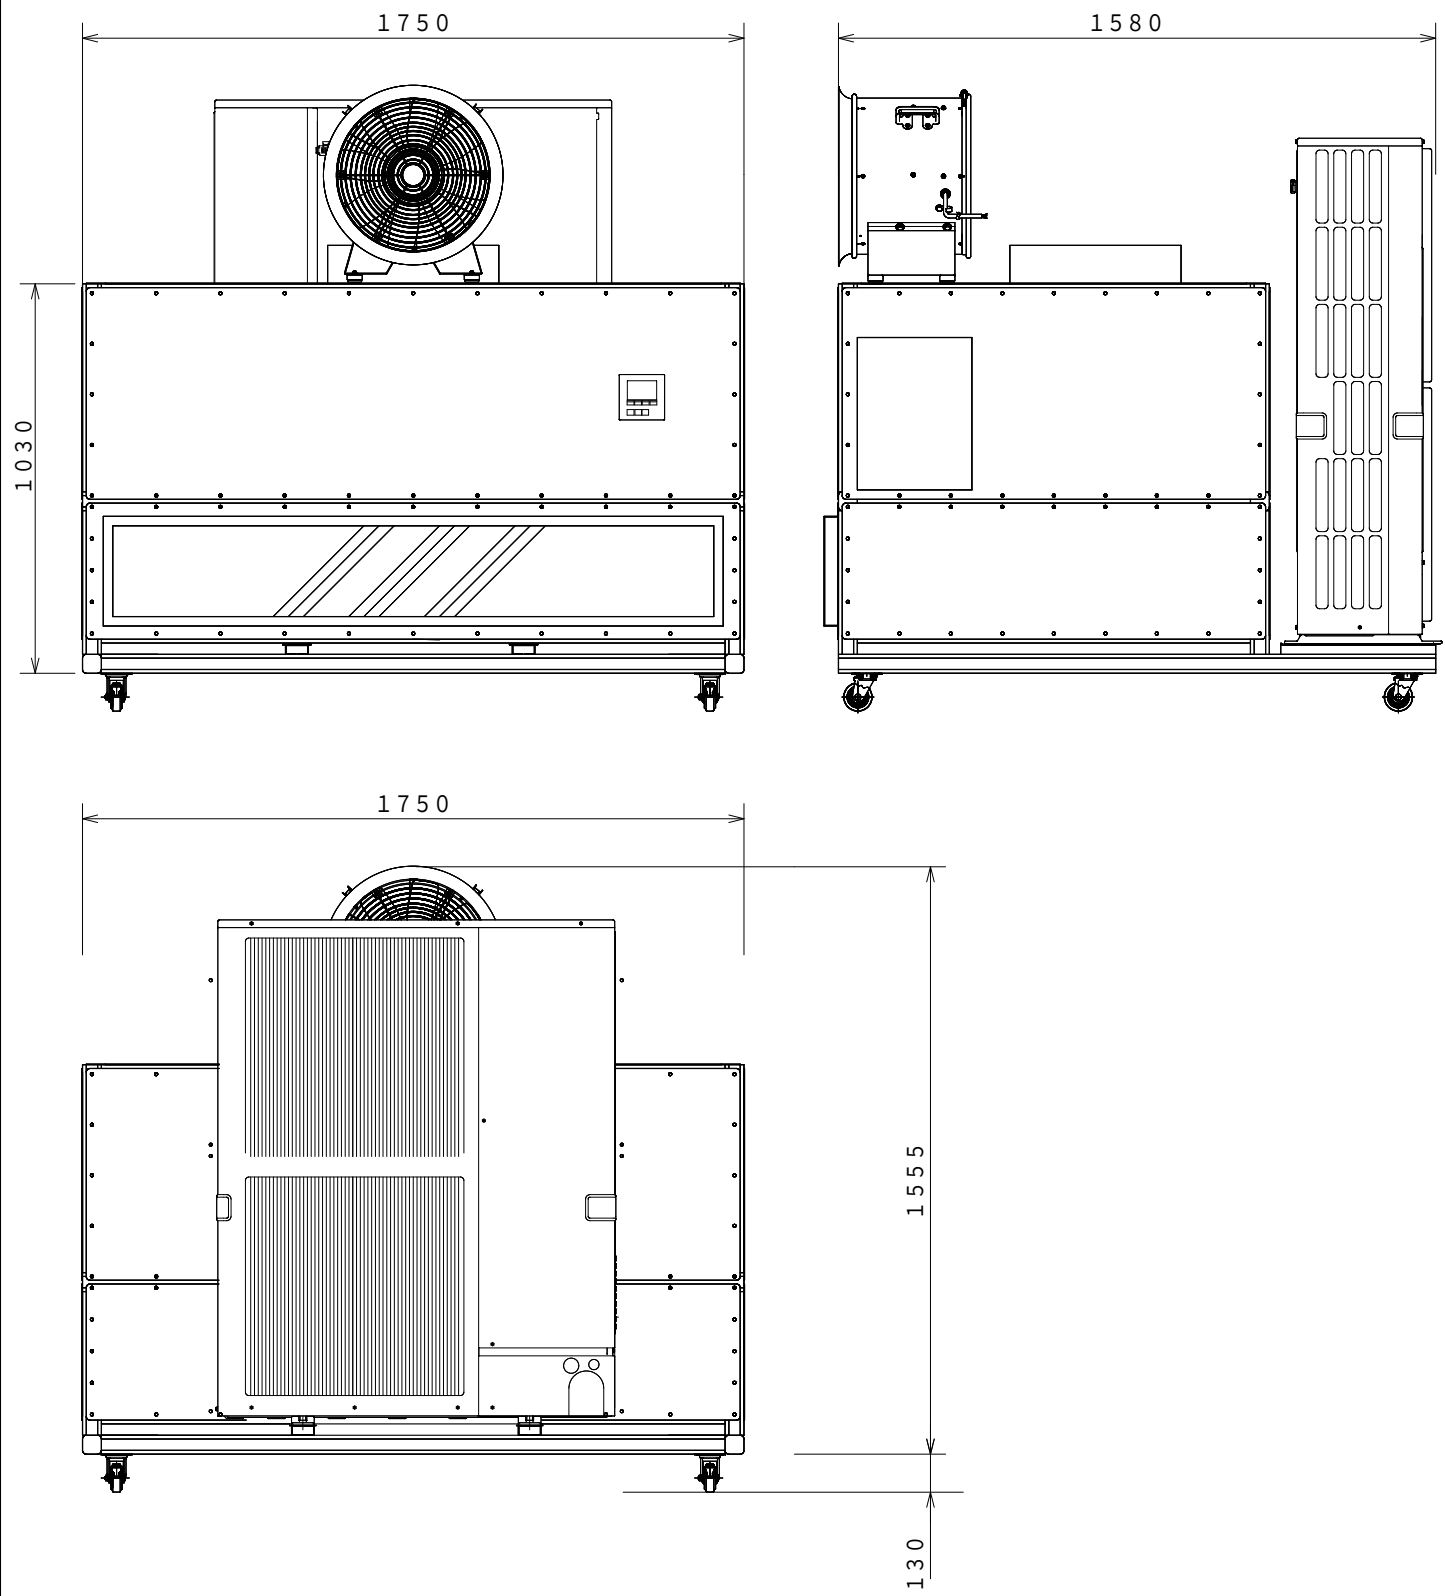


| 仕 様 表 |             |                |      |                | 機外配線要領 |                 |             |           |         |                 |          |       |
|-------|-------------|----------------|------|----------------|--------|-----------------|-------------|-----------|---------|-----------------|----------|-------|
| 電 源   |             | 電 源 ・ 三 相 200V |      |                | 機外配線   | ユニット電源<br>(室外側) | 漏電遮断器       | 定格電流      | A       | A               | 40       |       |
| 電 源   |             | 周 波 数          | Hz   | 60Hz           |        |                 |             | 定格感度電流    |         | m A             | 30       |       |
| 冷房    | 定格標準        | 定格冷房標準能力       | k W  | 12.5(4.5~14.0) |        |                 |             | 動作時間      |         | —               | 0.1 S 以内 |       |
|       |             | 定格冷房標準消費電力     | k W  | 4.12           |        |                 |             | 開閉器容量     | A       | 40              |          |       |
|       |             | 冷房運転電流         | A    | 12.7           |        |                 |             | B種ヒューズ    | A       | 40              |          |       |
|       |             | 冷房運転力率         | %    | 94             |        |                 |             |           | A       | 40              |          |       |
|       | 定格冷房標準時の顕熱比 | —              | 0.76 |                |        |                 | 配線用遮断器定格電流  | A         | 40      |                 |          |       |
|       | 中間標準        | 中間冷房標準能力       | k W  | 5.7            |        |                 |             | ユニット電源線太さ | C       | mm <sup>2</sup> | 5.5      |       |
|       |             | 中間冷房標準消費電力     | k W  | 1.28           |        |                 |             | 内外接続線太さ   | 50 m 以下 | D               | mm       | Φ 1.6 |
|       |             | 中間冷房中温能力       | k W  | 5.9            |        |                 |             |           | 80 m 以下 | mm              | Φ 2.0    |       |
| 中温    |             | 中間冷房中温能力       | k W  | 5.9            |        |                 | ア ー ス 線 太 さ | E         | mm      | Φ 2.0           |          |       |
|       | 中間冷房中温消費電力  | k W            | 1.13 |                |        | 室内側             | ア ー ス 線 太 さ | J         | mm      | Φ 1.6           |          |       |
|       | 最小冷房中温能力    | k W            | 4.5  |                |        |                 | リ モ コ ン 線   | F         | —       | 0.3             |          |       |

電気配線図

(ヒーターレス)

(1)電源重畳方式

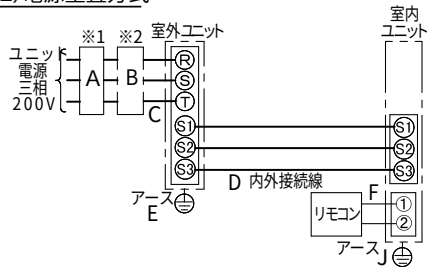

|         |                |         |                         |  |
|---------|----------------|---------|-------------------------|--|
| 共通事項    | 冷 媒            | kg      | R32×4.0                 |  |
|         | 冷 媒 配 管 長      | m       | 30(追加チャージ時75)           |  |
|         | 高 低 差          | m       | 30                      |  |
|         | 室内側冷媒配管径(液/ガス) | mm      | φ9.52/φ15.88            |  |
|         | 室外側冷媒配管径(液/ガス) | mm      | φ9.52/φ15.88            |  |
| 温 度 設 定 |                | リ モ コ ン | 冷房・ドライ19~30℃/暖房10~18℃   |  |
| 使用温度範囲  | 冷房             | 室 内     | 乾球温度19~31℃/湿球温度15~23℃   |  |
|         |                | 室 外     | 乾球温度・5~50℃/ —           |  |
|         | 暖房             | 室 内     | 乾球温度10~18℃/ —           |  |
|         |                | 室 外     | 乾球温度・25~11℃/湿球温度・25~15℃ |  |

|      |          |     |    |       |        |               |        |              |
|------|----------|-----|----|-------|--------|---------------|--------|--------------|
| 三相電源 | 適合するダクト径 | ハネ  |    | モータ   |        | 風量<br>(m³/mn) | 質量     | 保護装置         |
|      |          | 外径  | 翼数 | 出力    | 極数     |               |        |              |
| 200V | φ420     | 400 | 8枚 | 0.6kW | 4Poles | 78/91         | 26.0kg | サーマルプロテクター内蔵 |

コンパクトタイプ

- ※1.電源には必ず漏電遮断器 を取付けてください。  
※2.漏電遮断器 が地絡保護専用の場合 には、漏電遮断器 と直列に手元開閉器 (開閉器 + B種ヒューズ)、または配線用遮断器 が必要です。  
※(2)および(3)の方式の場合、内外信号線 KのS1端子には絶対に配線しないでください。

|                                                       |           |                                                      |           |                                              |     |            |  |                  |
|-------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------|-----|------------|--|------------------|
| 指示なき場合:<br>寸法はミリメートルとする<br>表面粗さ:<br>公差:<br>寸法:<br>角度: |           | ジェットストリーム 5馬力<br>コンパクト型寒冷地仕様<br>RHS-TYPE<br>令和7年度モデル |           | バリ取り、鋭角の除去                                   |     | 図面測定不可     |  | 改訂               |
|                                                       |           |                                                      |           |                                              |     | 熊本電気工業株式会社 |  |                  |
| 1                                                     | ユニット本体    | 断熱仕様                                                 | アクリル塗装仕上げ | 名称:<br>パッケージスポットエアコン承認図<br>型番 KDK-JS-1400RHS |     |            |  | 図面番号:<br>A3      |
| 2                                                     | 空調機容量     | 14.0kW                                               | 冷暖房仕様     |                                              |     |            |  |                  |
| 3                                                     | 送風機       | 三相200V                                               | インバーター制御  |                                              |     |            |  |                  |
| 4                                                     | 吸い込みフィルター | 専用                                                   | 通常フィルター   |                                              |     |            |  |                  |
| 5                                                     | 送風機操作盤    | インバーター内蔵                                             |           |                                              |     |            |  |                  |
| 6                                                     | 送風ダクト     | 420φ                                                 |           |                                              |     |            |  |                  |
|                                                       |           |                                                      |           | 承認印                                          | 設計  | 確認印        |  | KDK-JS-2020-0402 |
|                                                       |           |                                                      |           | 熊本                                           | 熊本圭 | 古賀         |  |                  |
|                                                       |           |                                                      |           |                                              |     |            |  |                  |
|                                                       |           |                                                      |           | 質量: 407kg                                    |     | 尺度: 1:20   |  | 頁数 1/1           |