


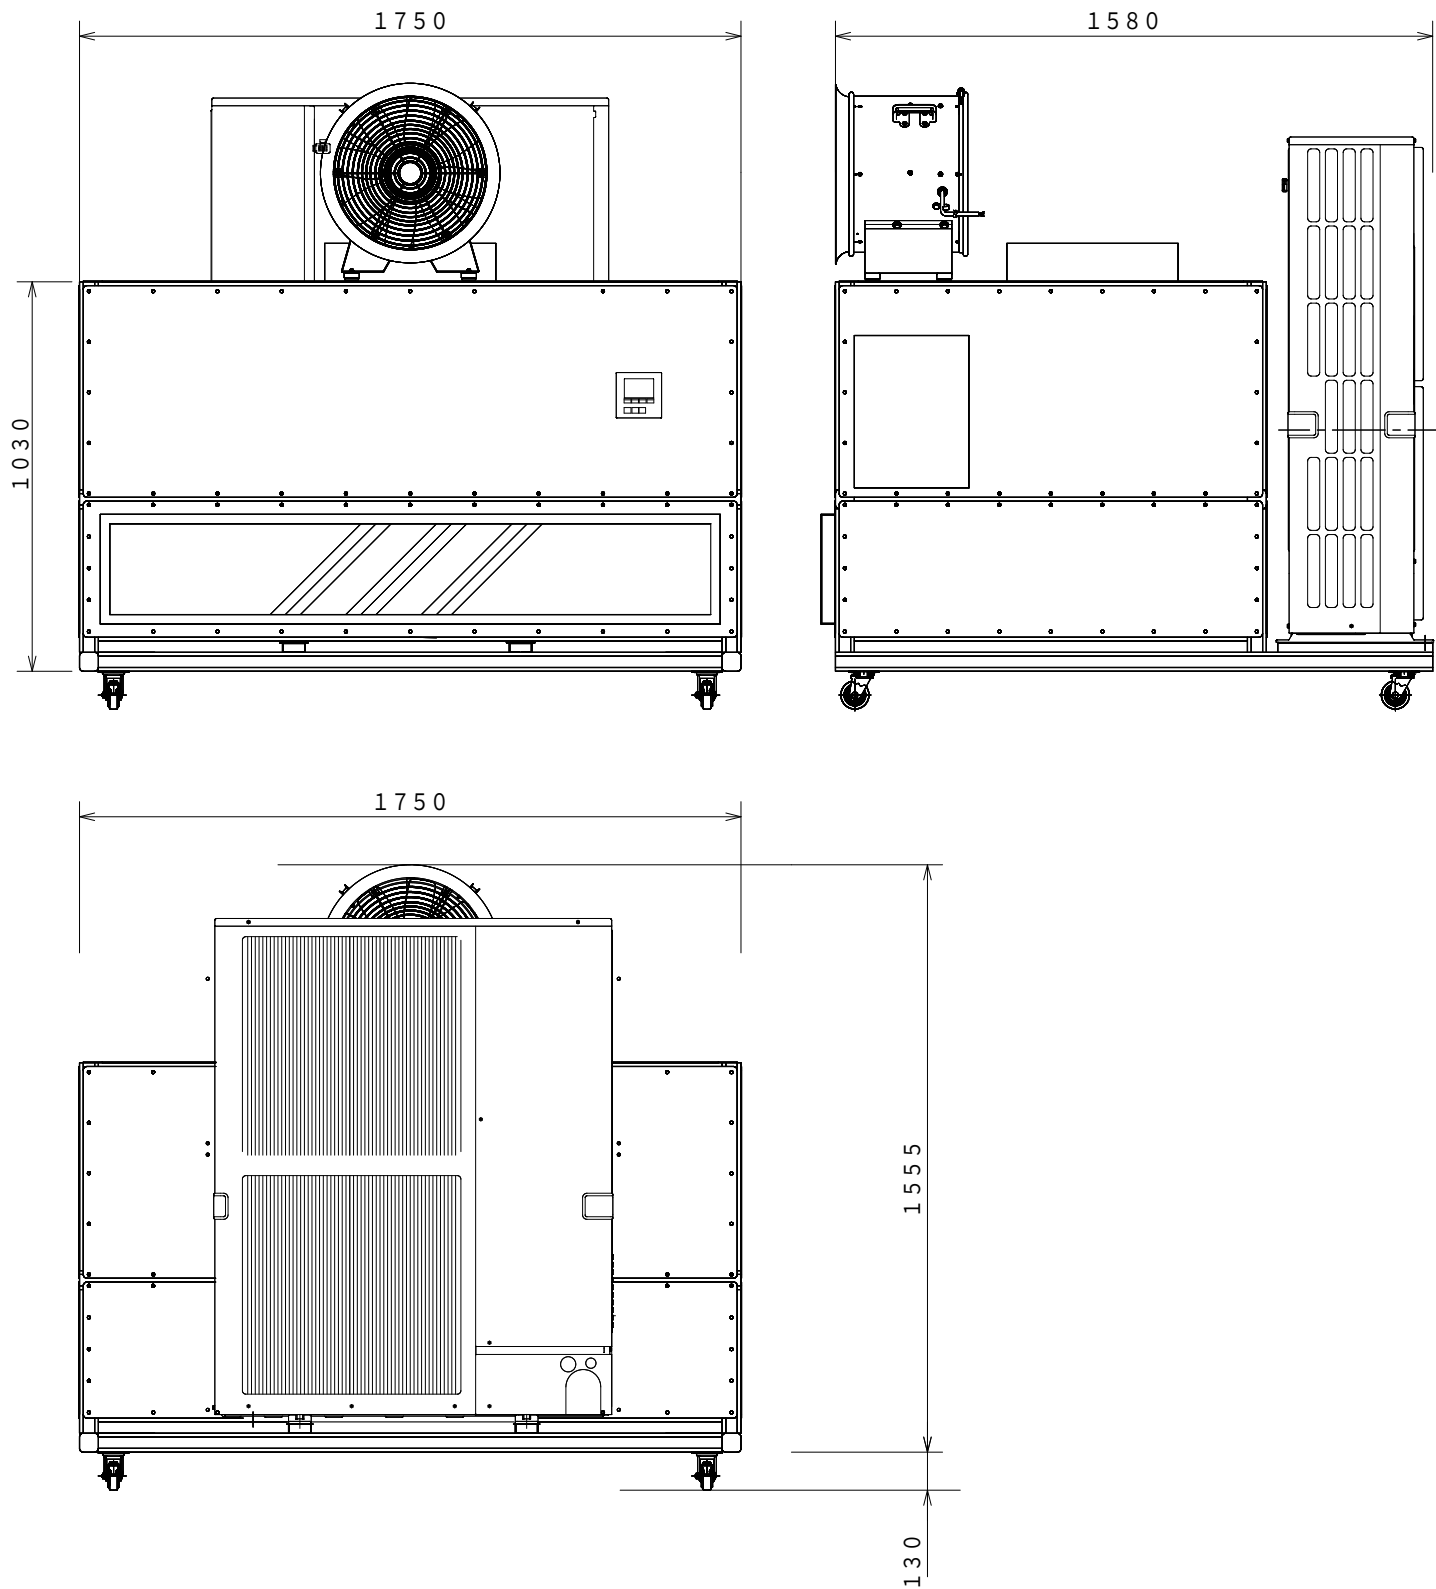


仕 様 表					機外配線要領							
電 源		電 源 ・ 三 相 200V			機外配線	ユニット電源 （室外側）	漏電遮断器	定 格 電 流	A	A	30	
冷房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW	10.0(3.6~11.2)				定 格 感 度 電 流		m A	30	
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	2.80				動 作 時 間		—	0.1 S 以 内	
		冷 房 運 転 電 流	A	8.7			開閉器容量	A	30			
		冷 房 運 転 力 率	%	93				B	A	30		
	中 間 標 準	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	—	0.85			配線用遮断器	定 格 電 流	A	30		
		中 間 冷 房 標 準 能 力	kW	4.7				ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	C	mm ²	5.5	
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.925			内外接続線太さ	50 mm 以 下	D	mm	Φ 1.6	
		中 間 冷 房 中 温 能 力	kW	5.0				80 mm 以 下	mm	Φ 2.0		
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.847			ア ー ス 線 太 さ	E	mm	Φ 1.6		
最 小	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW	3.6	室 内 側	ア ー ス 線 太 さ	J	mm	Φ 1.6				
					リ	モ	コ	ン	線	F	—	0.3

電気配線図

〔ヒーターレス〕

(1)電源重畳方式

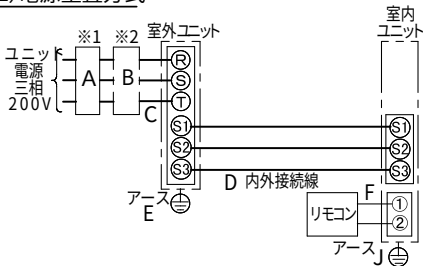

共 通 事 項	冷 媒	kg	R32×4.0	
	冷 媒 配 管 長	m	30(追加チャージ時75)	
	高 低 差	m	30	
	室内側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管径(液/ガス)	mm	φ9.52/φ15.88	
温 度 設 定		リ モ コ ン	冷房・ドライ19~30℃/暖房10~18℃	
使 用 温 度 範 囲	冷 房	室 内	乾球温度19~31℃/湿球温度15~23℃	
		室 外	乾球温度・5~52℃/ —	
	暖 房	室 内	乾球温度10~18℃/ —	
		室 外	乾球温度・20~21℃/湿球温度・20~15℃	

三 相 電 源	適合する ダクト径	ハネ		モータ		風量 (m³/mn)	質量	保護装置
		外径	翼数	出力	極数			
200V	φ420	400	8枚	0.6kW	4Poles	78/91	26.0kg	サーマルプロテクター内蔵

コンパクトタイプ

- ※1.電源には必ず漏電遮断器 を取付けてください。
※2.漏電遮断器 が地絡保護専用の場合 には、漏電遮断器 と直列に手元開閉器 (開閉器 + B種ヒューズ)、または配線用遮断器 が必要です。
※(2)および(3)の方式の場合、内外信号線 KのS1端子には絶対に配線しないでください。

指示なき場合: 寸法はミリメートルとする 表面粗さ: 公差: 寸法: 角度:		ジェットストリーム 4馬力 コンパクト型 寒冷地仕様 RHS-TYPE 令和7年度モデル		バリ取り、鋭角の除去		図面測定不可		改訂	
						熊本電気工業株式会社			
1	ユニット本体	断熱仕様	アクリル塗装仕上げ			名称: パッケージスポットエアコン承認図 型番 KDK-JS-1120RHS			
2	空調機容量	11.2Kw	冷暖房仕様						
3	送風機	三相200V	インバーター制御						
4	吸い込みフィルター	専用	通常フィルター						
5	送風機操作盤	インバーター内蔵				図面番号: KDK-JS-2020-0401			
6	送風ダクト	420φ		承認印					
				熊本	熊本圭	古賀			
				質量: 407Kg			尺数: 1:20		量数 1/1