

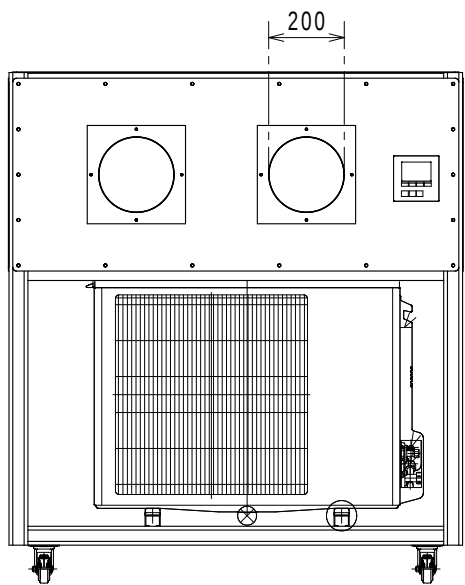


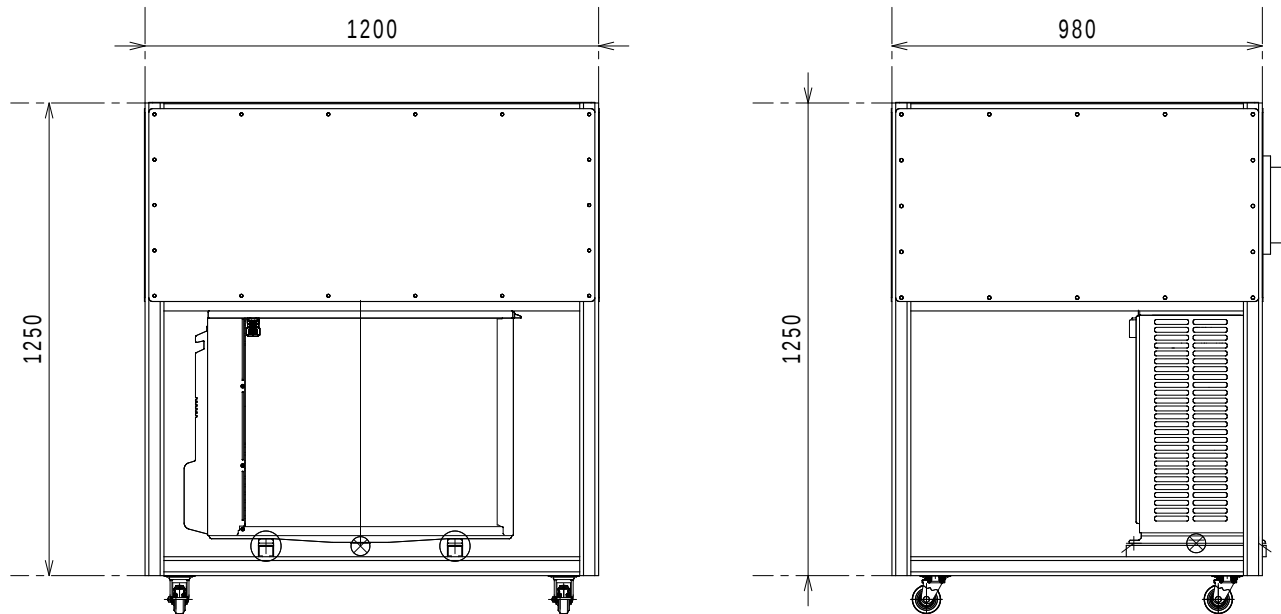

仕 様 表					機外配線要領								
電 源		電 源 ・ 三 相 200V			機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器	定 格 電 流	A	A	15		
電 源 周 波 数		Hz	60Hz					定格感度電流			mA	30	
冷房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力	kW	3.6(1.6～4.0)				動作時間		-	0.1S以内		
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.866				開閉器容量	A	20			
		冷 房 運 転 電 流	A	2.7			B	B種ヒューズ	A	20			
		冷 房 運 転 力 率	%	92					A	30			
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比	-	0.86				C	ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ	mm ²	2.0			
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力	kW	1.8			D	内外接続線太さ	50mm以下	mm	Φ1.6		
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力	kW	0.386					80mm以下	mm	Φ1.6		
		中 間 冷 房 中 温 能 力	kW	1.8			E	ア ー ス 線 太 さ	mm	Φ1.6			
		中 温 中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力	kW	0.299		J	ア ー ス 線 太 さ	mm	Φ1.6				
	最 小	最 小 冷 房 中 温 能 力	kW	1.6		F	-	-	0.3				

電気配線図

〔ヒーターレス〕
(1)電源重畳方式

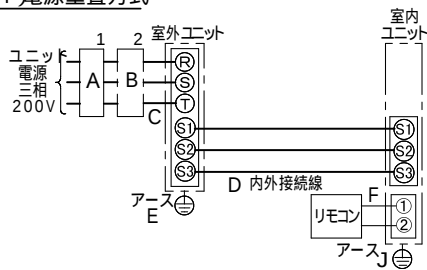

コンパクト型

- 1 電源には必ず漏電遮断器 を取付けてください。
- 2 漏電遮断器 が地絡保護専用の場合 には、漏電遮断器 と直列に手元開閉器 (開閉器 + B種ヒューズ) または配線用遮断器 が必要です。
- (2)および(3)の方式の場合、内外信号線 KのS1端子には絶対に配線しないでください。

指示なき場合: 寸法はミリメートルとする 表面粗さ: 公差: 寸法: 角度:		ジェットストリーム 1.5馬力 RC-T TYPEテント用 令和7年度モデル		バリ取り、鋭角の除去		図面測定不可		改訂	
						熊本電気工業株式会社			
1	ユニット本体	断熱仕様	アクリル塗装仕上げ		名称: パッケージスポットエアコン承認図 型番 KDK-JS-RC-T15				
2	空調機容量	8.0KW	冷暖房仕様						
3		三相200V	インバーター制御						
4	吸い込みフィルター	専用	通常フィルター						
5	送風ダクト	200φ							
6			承認印	設計	確認印	図面番号: KDK-JS-2020-0401			
			熊本	熊本圭	古賀				
			重量 Kg		尺数: 1:20		頁数 1/ 1		