

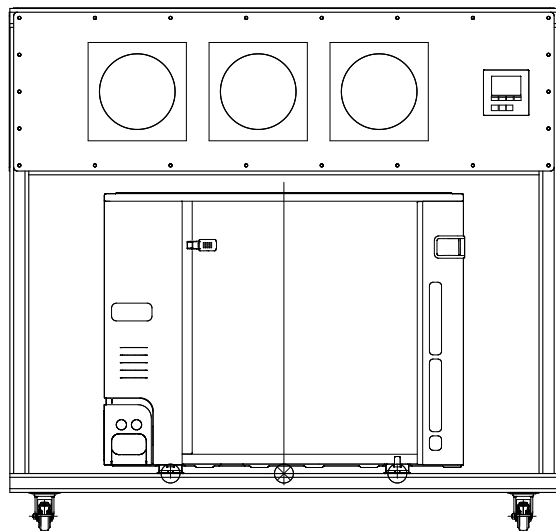


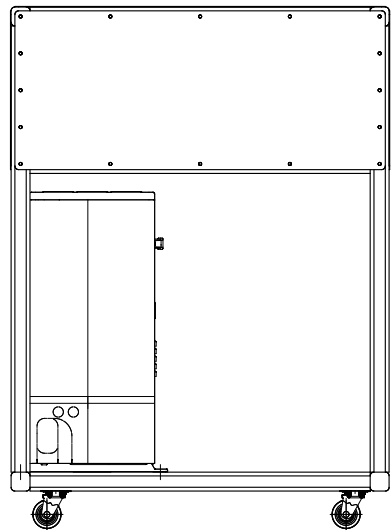

仕 様 表				機外配線要領															
電 源		電 源 ・ 三 相 200V		機外配線	ユニット電源 (室外側)	漏電遮断器		定 格 電 流		A		20							
電 源 周 波 数		Hz				60Hz		漏電遮断器		定 格 感 度 電 流		A		mA		30			
冷 房	定 格 標 準	定 格 冷 房 標 準 能 力				kW		7.1(2.0~8.0)		動 作 時 間		—		0.1S以内					
		定 格 冷 房 標 準 消 費 電 力				kW		2.19		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ		B		mm ²		3.5			
		冷 房 運 転 電 流				A		6.8		内 外 接 続 線 太 さ		50m以下		C		mm		Φ16	
		冷 房 運 転 力 率				%		93		80m以下		mm		Φ20					
	定 格 冷 房 標 準 時 の 顕 熱 比		—			0.84		ア ー ス 線 太 さ		D		mm		Φ16					
	中 間 標 準	中 間 冷 房 標 準 能 力				kW		3.2		電 源		—		三 相 200V					
		中 間 冷 房 標 準 消 費 電 力				kW		0.543		漏電遮断器		定 格 電 流		A		15			
		中 間 冷 房 中 温 能 力				kW		3.3		漏電遮断器		定 格 感 度 電 流		F		mA		30	
		中 間 冷 房 中 温 消 費 電 力		kW		0.520		動 作 時 間		—		0.1S以内							
	最 小 中 温	最 小 冷 房 中 温 能 力		kW		2.0		電 源 線 太 さ		G		mm ²		2.0					
最 小 冷 房 中 温 消 費 電 力		kW		0.363		内 外 接 続 線 太 さ		H		—		0.3mm ² 以上							
暖 房	定 格 標 準	定 格 暖 房 標 準 能 力		kW		8.0(2.0~10.2)		ア ー ス 線 太 さ		I		mm		Φ16					
		定 格 暖 房 標 準 消 費 電 力		kW		2.42		電 気 配 線 図 (1)電源重畳方式 ※1 室外ユニット ユニット電源 単相200V 室内ユニット アース リモコン アース		ユ ニ ッ ト 電 源 線 太 さ		B		mm ²		3.5			
		暖 房 運 転 電 流		A		7.4				内 外 接 続 線 太 さ		C		mm		Φ16			
		暖 房 運 転 力 率		%		94				ア ー ス 線 太 さ		D		mm		Φ16			
	中 間 暖 房 標 準 能 力		kW		3.6		電 源			—		三 相 200V							
	中 間 標 準	中 間 暖 房 標 準 消 費 電 力		kW		0.662				漏電遮断器		定 格 電 流		A		15			
		最 小 暖 房 標 準 能 力		kW		2.0				漏電遮断器		定 格 感 度 電 流		F		mA		30	
		最 小 暖 房 標 準 消 費 電 力		kW		0.418				動 作 時 間		—		0.1S以内					
		最 大 暖 房 低 温 能 力		kW		7.6				電 源 線 太 さ		G		mm ²		2.0			
	最 大 低 温	最 大 暖 房 低 温 消 費 電 力		kW		3.55				内 外 接 続 線 太 さ		H		—		0.3mm ² 以上			
通 年 エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 (APF2015)		—		5.0		ア ー ス 線 太 さ				I		mm		Φ16					
JIS B8616 : 2006		—		5.0		—		電 源		—		三 相 200V							
エ ネ ル ギ ー 消 費 効 率 COP (冷房/暖房/冷暖平均)		—		3.24/3.31/3.28		—		漏電遮断器		定 格 電 流		A		15					
最 大 運 転 電 流		A		14.8		—		漏電遮断器		定 格 感 度 電 流		F		mA		30			

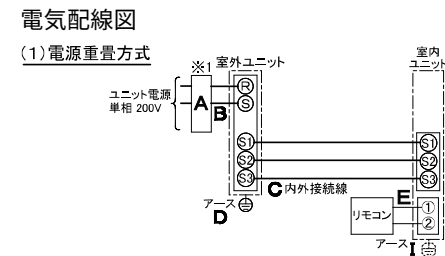

漏電遮断器が地絡保護専用の場合には、漏電遮断器と直列に手元開閉器（開閉器＋8種ヒューズ）または、配線用遮断器が必要となります。

電線太さは、20mmまでの電圧降下を見込んで選定が必要です。20mmを超える場合は、電圧降下を考慮して「内線規程」等に従い、お選びください。

電力会社の地区により規制を受ける場合がありますので、事前に所轄の電力会社にお問い合わせください。

共通事項	冷媒	R32×2.6	
	冷媒配管	30(追加チャージ時50)	
	高低差	30	
	室内側冷媒配管径	φ9.52/φ15.88	
	室外側冷媒配管径	φ9.52/φ15.88	
温度設定	リモコン	冷房・ドライ19～30℃/暖房17～28℃	
使用温度範囲	冷房	室内	乾球温度19～32℃/湿球温度15～23℃
		室外	乾球温度5～52℃/—
	暖房	室内	乾球温度17～28℃/—
		室外	乾球温度20～21℃/湿球温度20～15℃

RC-Tタイプ 3馬力

指示なき場合は: 寸法はミリメートルとする 表裏組立: 公差: 寸法: 角度:		ジェットストリーム 3馬力 R C T T Y P E 令和7年度モデル		バリ取り、鋭角の除去		図面測定不可		改訂		
						熊本電気工業株式会社				
1	ユニット本体		断熱仕様		アクリル塗装仕上げ		名称: パッケージスポットエアコン承認図			
2	空調機容量		8.0 K W		冷暖房仕様		型番 K D K - J S - 8 0 0 - T			
3	送風機		三相 2 0 0 V							
4	吸い込口フィルター		専用							
5										
6										
					承認印		設計		確認印	
					熊本		熊本主		古賀	